
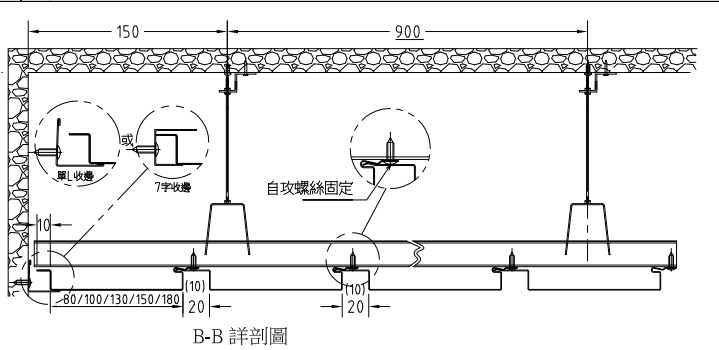
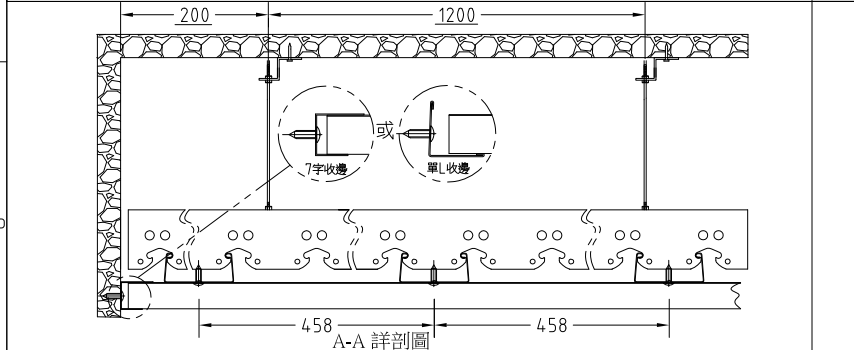
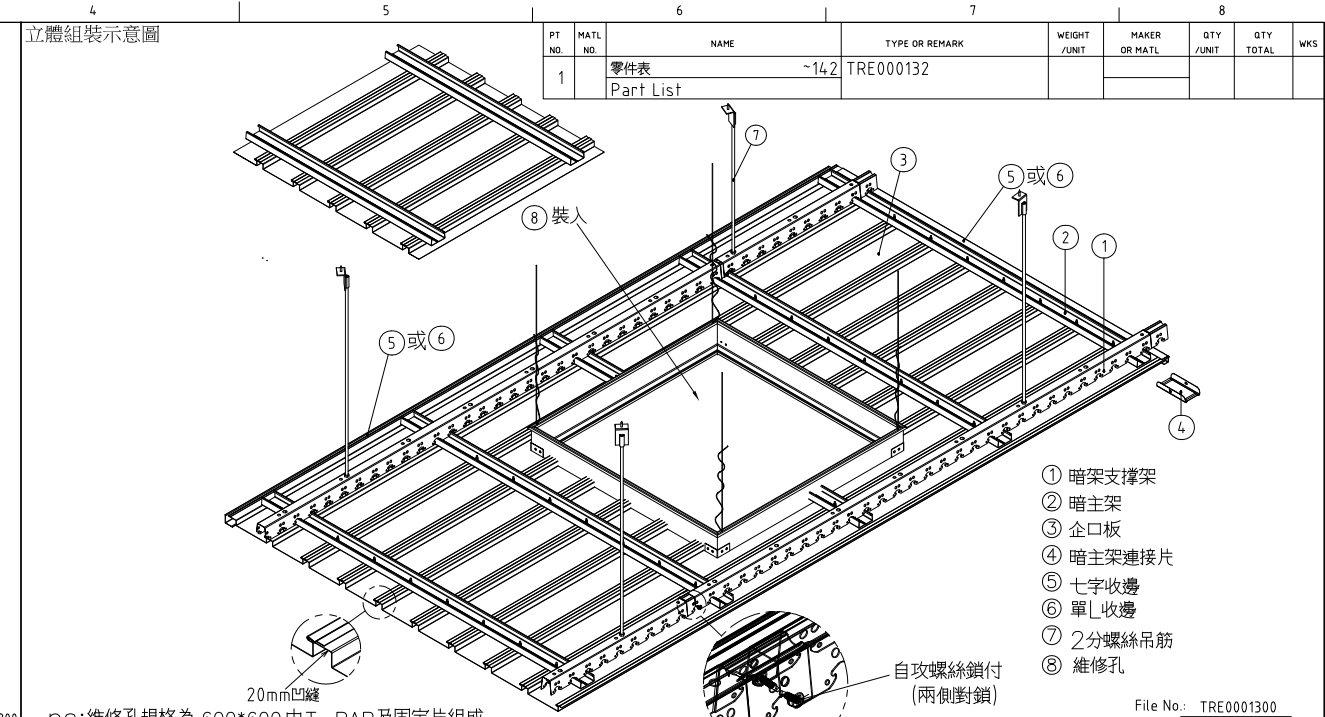


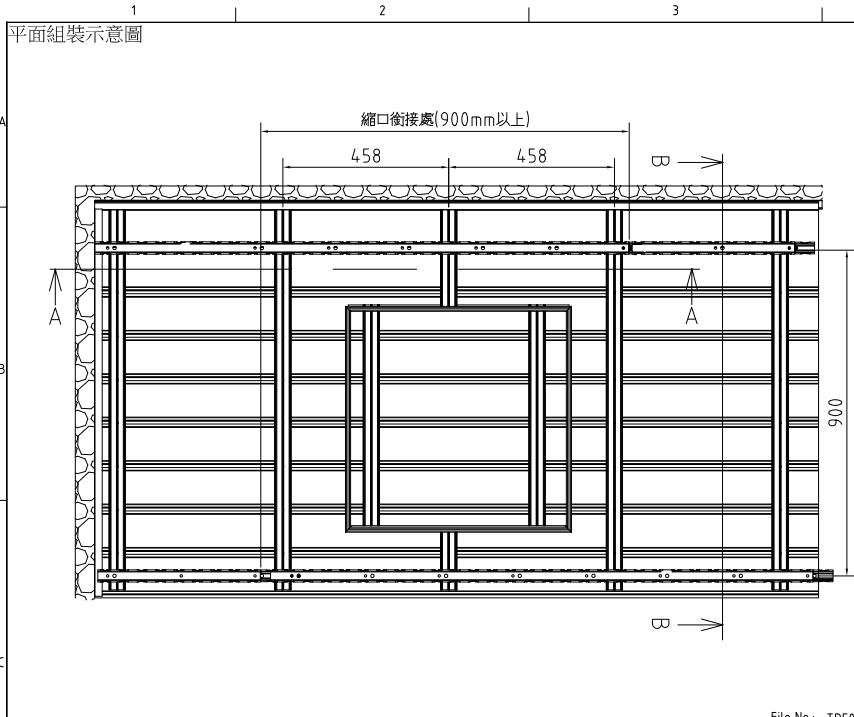

- 壹、骨架：
- 1.材質：鍍鋅鋼板
 - 1.1符合 CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC 規範。
 - 1.2 鍍層厚度達 Z12。
- 貳、面板：預烤漆鋁板
- 2.材質：
 - 2.1符合JIS H4001 A1000或A3000 系列規範。
 - 2.2 正面烤漆膜厚度 20±5 μm。
 - 2.3 符合CNS 8886 鹽水噴霧試驗：溫度35°C(2000小時)塗膜表面無膨脹、剝離、鏽蝕等情形。
 - 2.4符合 CNS11231 耐候試驗,照射時間:3200 hrs,表面無變化
- 參、施工要領
- 3.1 相鄰支撐架連接處須錯位900mm以上。
 - 3.2 天花板之懸吊長度小於1m時，吊筋可採用兩分螺桿。
 - 3.3 天花板之懸吊長度為1m~3m時，吊筋建議採三分螺桿。
 - 3.4 天花板之懸吊長度超過3m時，吊筋建議以輕型鋼之立柱取代或加設鋼銜架等構件來進行施作。
 - 3.5 縮口支撐架與縮口支撐架兩邊各以一個自攻螺釘固定，該接頭拉壓力須達200kgf以上。
 - 3.6 支撐架與兩分螺桿吊筋拉力達200kgf以上；支撐架與三分螺桿吊筋拉力達300kgf以上。
 - 3.7 支撐架與暗主架結合點拉力達100kgf以上。

組裝用料:


名稱	A/D型企口卡麗板	縮口式暗架支撐架	暗主架	暗主架連接片	單L收邊	7字收邊
材質	0.5mm(80/100/130/150) 預烤漆鋁板 0.6mm(寬180) 預烤漆鋁板	0.8mm鍍鋅鋼板	0.5/0.6mm鍍鋅鋼板	0.4mm鍍鋅鋼板	0.5mm預烤漆鋁板	0.5mm預烤漆鋁板
型式						
尺寸	寬:80/100/130/150/180 高:17	長3050*寬33.5*高38.5	長3600*寬45*高19	94*46.5*17	長3050/2440 24*24	長3050 14*18*21

2021/12/03	增加邊緣10mm	lien	SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/6/22	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PK16001~0141
2020/10/5	規範修正	Kai	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	LIEN	DRAWING TITLE	A/D型企口式卡麗板不沖孔預烤漆鋁板(室內)		mm
2020/8/31	增加耐候測試	LIEN								
2019/12/10	無相關規範	lien								
2019/10/16	規範混淆修正	LIEN								
2022/01/19	變更耐候試驗說明	lien								

青鋼應用材料公司


DRAWING NO. TRE0001317

平面組裝示意圖

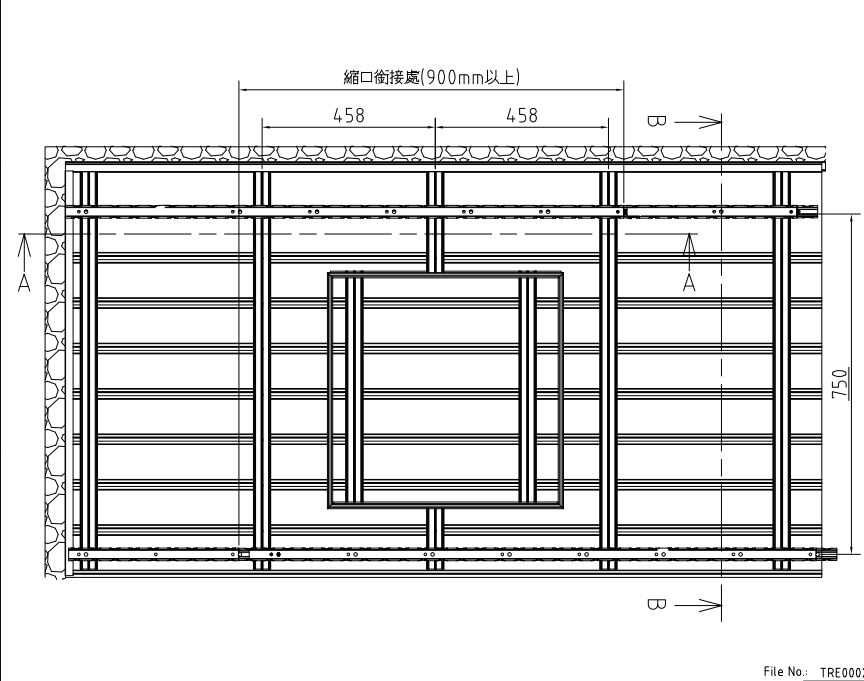


File No.: TRE0002910


立體組裝示意圖

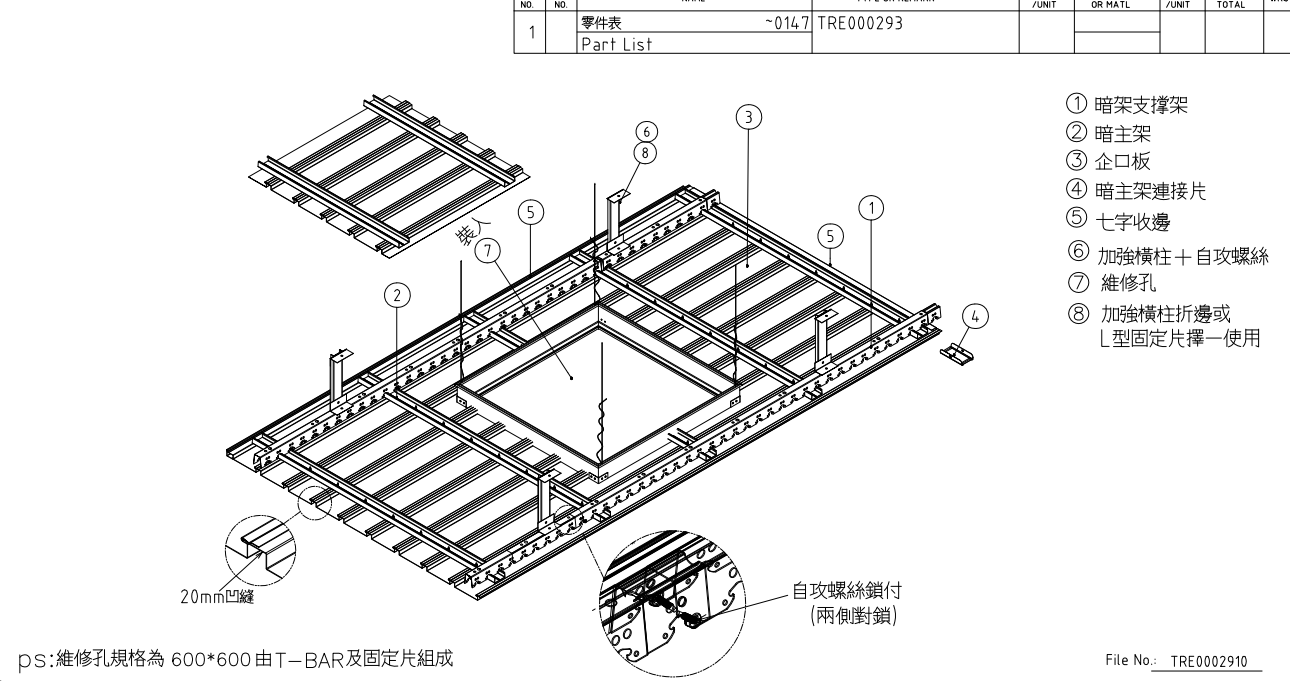

File No.: TRE0002910

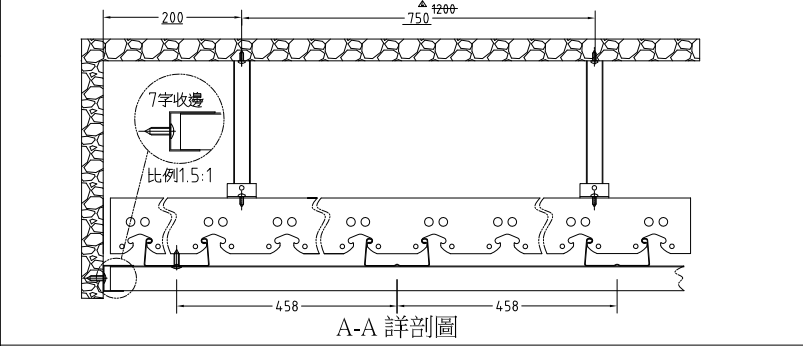

A-A 詳剖圖

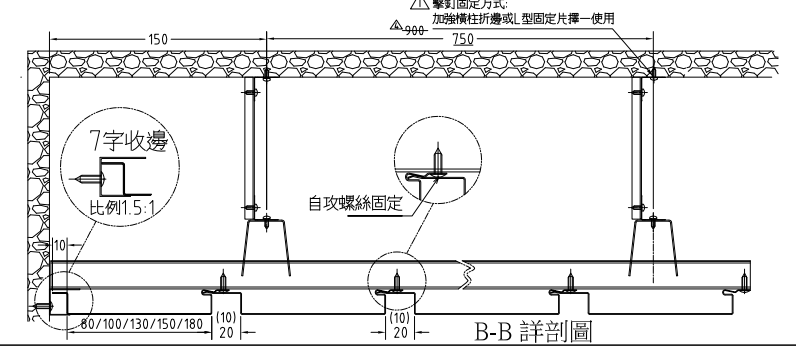


B-B 詳剖圖

- 壹、骨架：
1. 材質：鍍鋅鋼板
 - 1.1 符合 CNS 1244 G3027 或 JIS G3302 SGCC 規範。
 - 1.2 鍍層量達 $Z12$ 。
- 貳、面板：預烤漆鋁板
2. 材質：
 - 2.1 符合 JIS H4001 A1000 或 A3000 系列規範。
 - 2.2 正面烤漆膜厚達 $20 \pm 5 \mu m$ 。
 - 2.3 符合 CNS 8886 鹽水噴霧試驗：溫度 $35^{\circ}C$ (2000 小時) 塗膜表面無膨脹、剝離、鏽蝕等情形。
 - 2.4 符合 CNS 11231 耐候試驗 照射時間：3200 hrs，表面無變化
- 參、施工要領
- 3.1 A 型企口板依防範施工法組裝達 17 級風之耐風壓測試。
(吊筋須改為加強橫柱吊筋 $N38*12*0.95$)
 - 3.2 相鄰支撐架連接處須錯位 900mm 以上，加設鋼銜架等構件來進行施作。
 - 3.3 縮口支撐架與縮口支撐架兩邊各以一個自攻螺釘固定，該接頭拉壓力須達 200kgf 以上。
 - 3.4 支撐架與暗主架結合點拉力達 100kgf 以上。

組裝用料:						
名稱	A 型企口卡麗板	縮口式暗架支撐架	暗主架	暗主架連接片	7 字收邊	加強橫柱吊筋
材質	0.5mm(80/100/130/150) 預烤漆鋁板 0.6mm(寬180) 預烤漆鋁板	0.8mm 鍍鋅鋼板	0.5/0.6mm 鍍鋅鋼板	0.4mm 鍍鋅鋼板	0.5mm 預烤漆鋁板	0.95mm 鍍鋅鋼板
型式						
尺寸	寬: 80/100/130/150/180 高: 17	長 3050 * 寬 33.5 * 高 38.5	長 3600 * 寬 45 * 高 19	94 * 46.5 * 17	長 3050 14 * 18 * 21	38 * 12


2019/12/10	無相關規範	LIEN	SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/6/22	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PK16001~0146
2019/10/16	規範混淆修正	LIEN	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	DRAWING TITLE	A 型/D 型企口式卡麗板不沖孔預烤漆鋁板(室外)		mm
2019/10/14	變更支撐架間距及吊筋間距	LIEN								
2022/1/19	增加 D 型企口板及變更耐候試驗說明	lien								
2020/10/5	規範修正	Kai								
2020/08/31	增加耐候測試	lien								

平面組裝示意圖

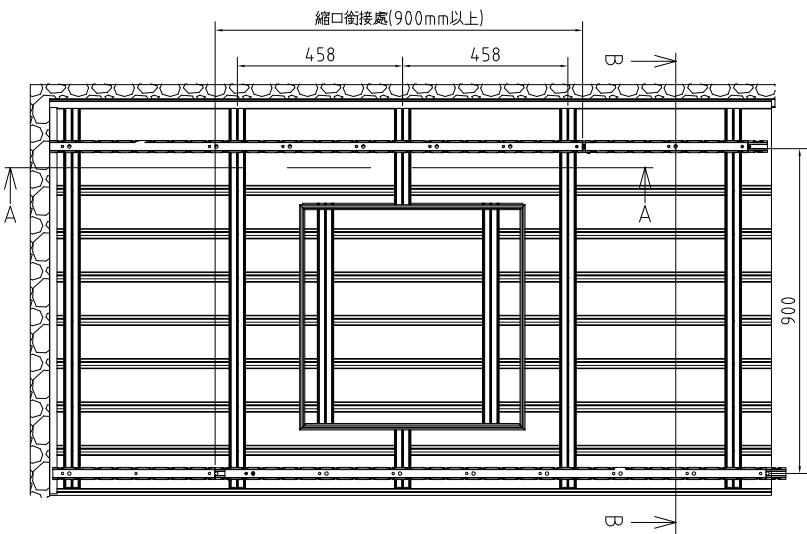


File No.: TRE0001300

立體組裝示意圖

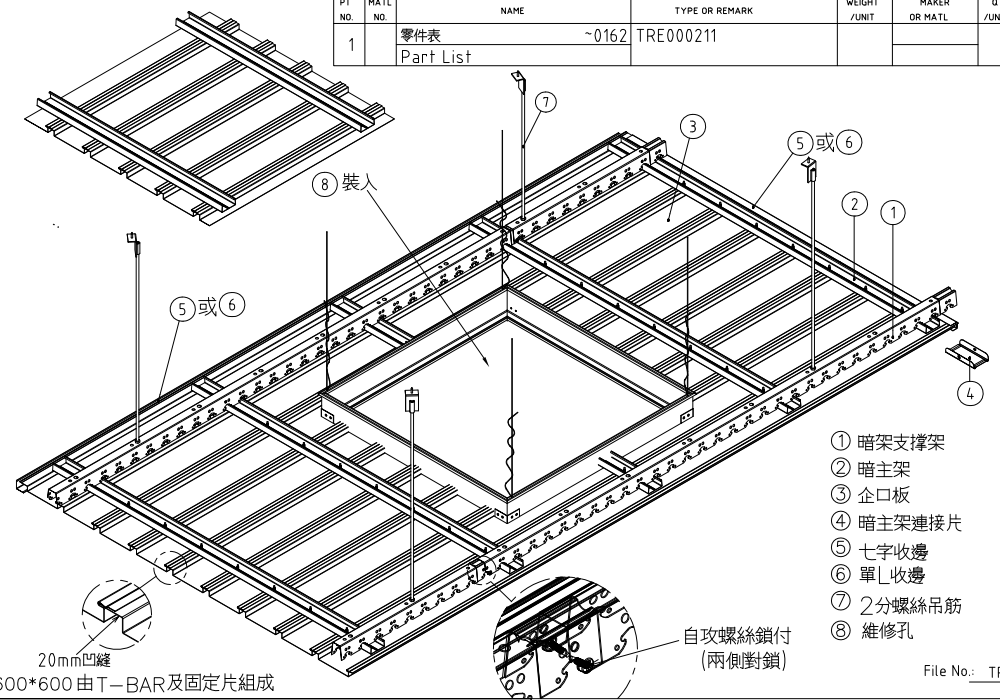


PS:維修孔規格為 600*600由 T-BAR及固定片組成

File No.: TRE0001300

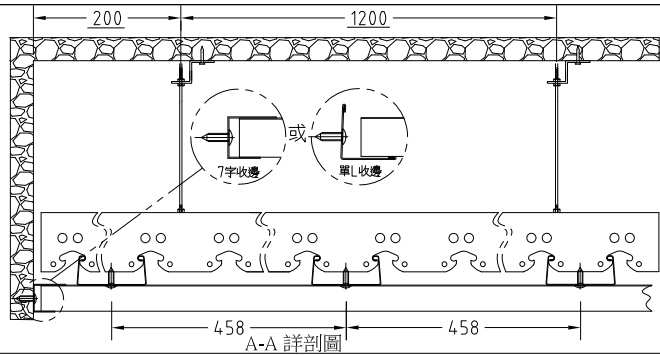

A-A 詳剖圖

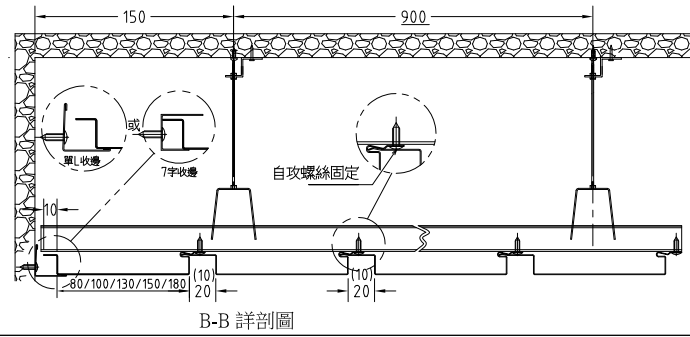

B-B 詳剖圖

壹、骨架：

1. 材質：鍍鋅鋼板
- 1.1 符合 CNS 1244 G3027 或 JIS G3302 SGCC 規範。
- 1.2 鍍層量達 Z12。

貳、面板：預烤漆鋼板

2. 材質：
- 2.1 符合 CNS 10804 G3217 或 JIS G3312 CGCC 系列規範。
- 2.2 正面烤漆膜厚達 $20 \pm 5 \mu m$ 。
- 2.3 符合 CNS 8886 鹽水噴霧試驗：溫度 $35^{\circ}C$ (2000小時) 塗膜表面無膨脹、剝離、鏽蝕等情形。

參、施工要領

- 3.1 相鄰支撐架連接處須錯位900mm以上。
- 3.2 天花板之懸吊長度小於1m時，吊筋可採用兩分螺桿。
- 3.3 天花板之懸吊長度為1m~3m時，吊筋建議採三分螺桿。
- 3.4 天花板之懸吊長度超過3m時，吊筋建議以輕型鋼之立柱取代或加設鋼桁架等構件來進行施作。
- 3.5 縮口支撐架與縮口支撐架兩邊各以一個自攻螺釘固定，該接頭拉壓力須達200kgf以上。
- 3.6 支撐架與兩分螺桿吊筋拉力達200kgf以上；支撐架與三分螺桿吊筋拉力達300kgf以上。
- 3.7 支撐架與暗主架結合點拉力達100kgf以上。





組裝用料：

名稱	A型/D型企口卡麗板	縮口式暗架支撐架	暗主架	暗主架連接片	單L收邊	7字收邊
材質	0.5mm柚木烤漆鋼板 面寬(80/100/130/150/180)×17高	0.8mm鍍鋅鋼板	0.5/0.6mm鍍鋅鋼板	0.4mm鍍鋅鋼板	0.5mm柚木烤漆鋼板	0.5mm柚木烤漆鋼板
型式						
尺寸	寬:80/100/130/150/180 高:17	長3050*寬33.5*高38.5	長3600*寬45*高19	94*46.5*17	長3050/2440 24*24	長3050 14*18*21

SCALE	FREE	DRAWING DATE	2017/6/22	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PK16001~ 0161
APPROVED		CHECKED		DESIGNED		DRAWN	
2021/12/3	增加邊縫10mm	2020/10/5	規範修正	2019/12/11	無相關測報		
青鋼應用材料公司						DRAWING NO.	TRE0002133

*本圖面所有材料屬青鋼，尺寸如有不符，請以實地為準。

CKM BUILDING MATERIAL CORP.

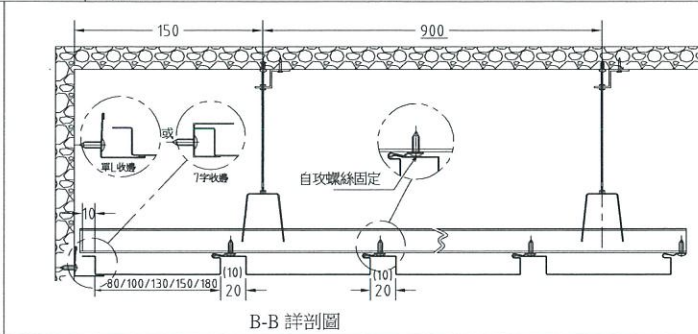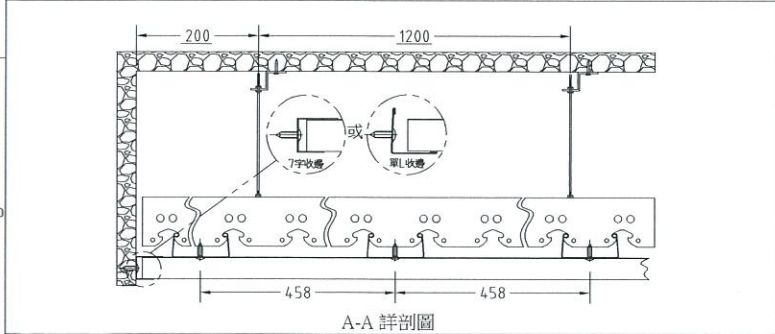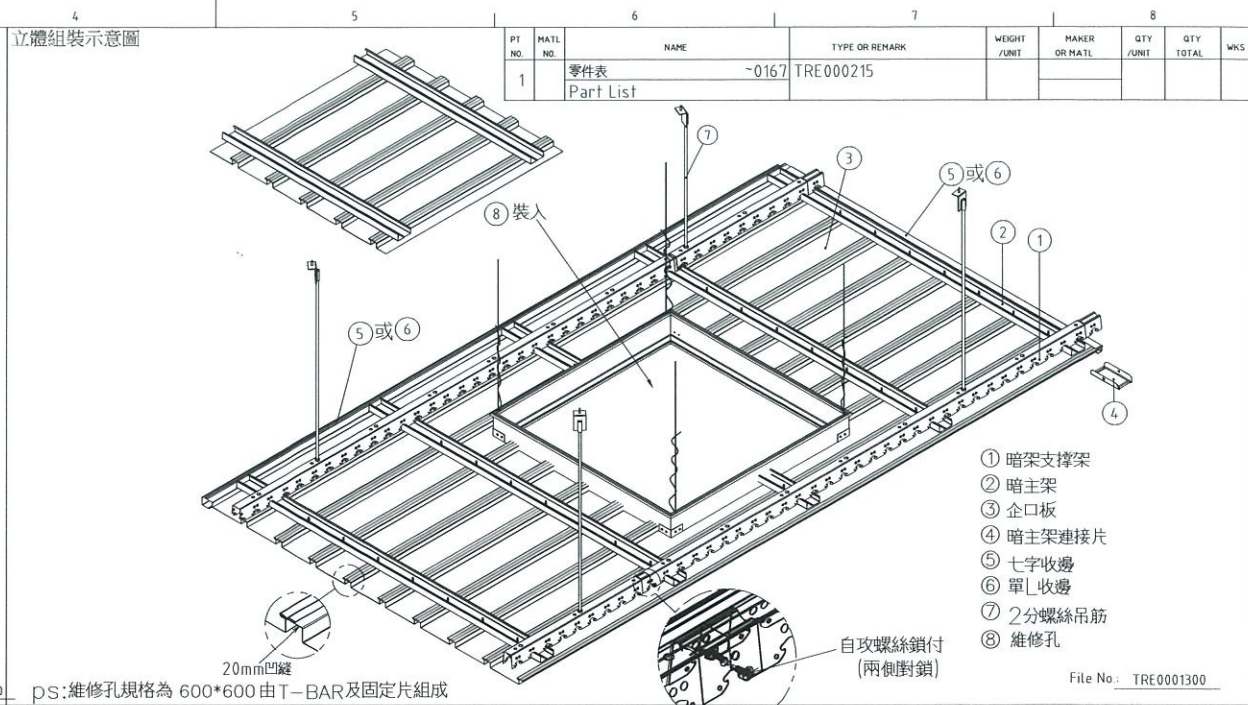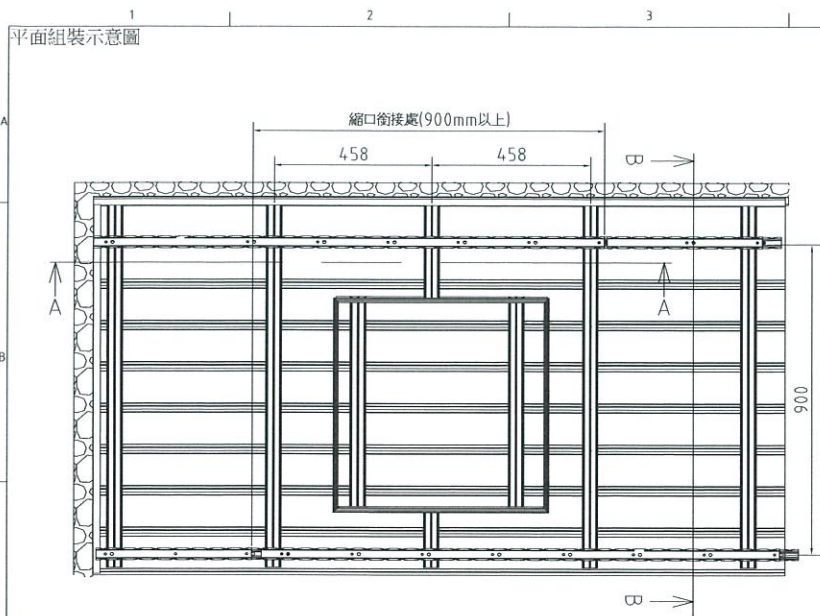

壹、骨架：

1. 材質：鍍鋅鋼板
- 1.1 符合 CNS 1244 G3027 或 JIS G3302 SGCC 規範。
- 1.2 鍍層量達 Z12。

貳、面板：預烤漆鋁板

2. 材質：

- 2.1 符合 JIS H4001 A1000 或 A3000 系列規範。
- 2.2 正面烤漆膜厚達 20±5 μm。
- 2.3 符合 CNS 8886 鹽水噴霧試驗：溫度 35°C (2000 小時) 塗膜表面無膨脹、剝離、鏽蝕等情形。
- 2.4 符合 CNS 11231 耐候試驗：照射時間：3200 hrs，灰色標研判：2~3。

參、吸音：

沖孔金屬天花板之沖孔率 17~22%，背覆不織布吸音棉。

組裝用料:

名稱	A型/D型沖孔企口卡麗板	縮口式暗架支撐架	暗主架	暗主架連接片	單L收邊	7字收邊
材質	0.5mm(80/100/130/150) 預烤漆沖孔鋁板，不織布吸音棉 0.6mm(寬180) 預烤漆沖孔鋁板，不織布吸音棉	0.8mm鍍鋅鋼板	0.5mm鍍鋅鋼板	0.4mm鍍鋅鋼板	0.5mm預烤漆鋁板	0.5mm預烤漆鋁板
型式						
尺寸	寬:80/100/130/150/180 高:17	長3050*寬33.5*高38.5	長3600*寬45*高19	94*46.5*17	長3050/2440 24*24	長3050 14*18*21


NO.	DATE	DESCRIPTION	SCALE	DESIGNED	DRAWN	MACHINE NAME	DRAWING TITLE	PRO NO	DRAWING NO
6	2021/12/3	增加邊縫10mm	FREE	2017/8/10		標準一般施工大樣圖		PK16001~0166	
5	2020/10/5	規範修正							
4	2020/08/31	增加耐候測報							
3	2019/12/11	無相關測報							
2	2019/10/16	規範混淆修正							
1	2018/10/19	耐酸鹼性報告取消							

青銅應用材料公司

本圖面所有權歸青銅 未經許可不得仿製或複印


CKM BUILDING MATERIAL CORP.

平面組裝示意圖

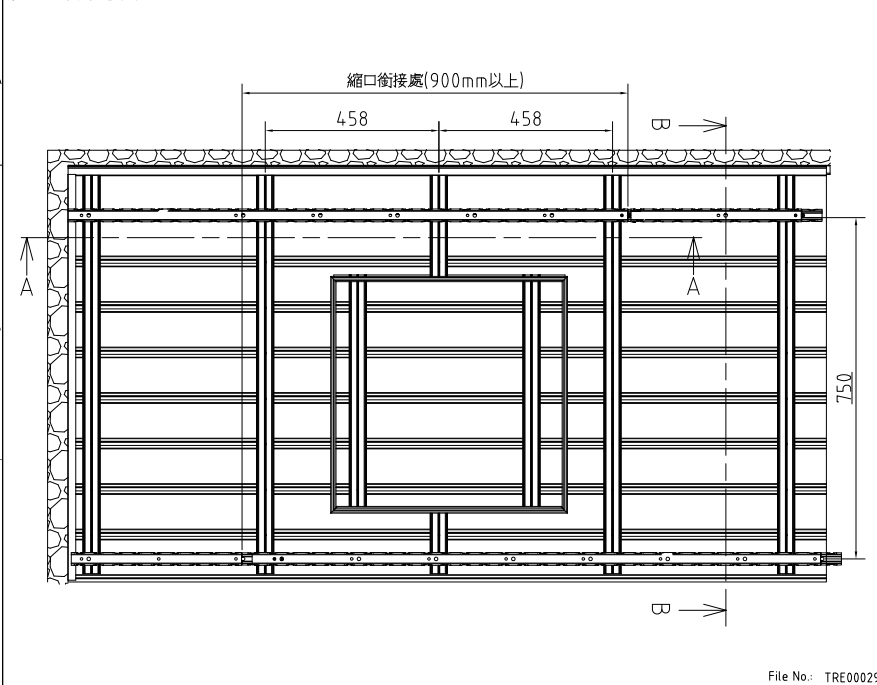


File No.: TRE0002910


立體組裝示意圖

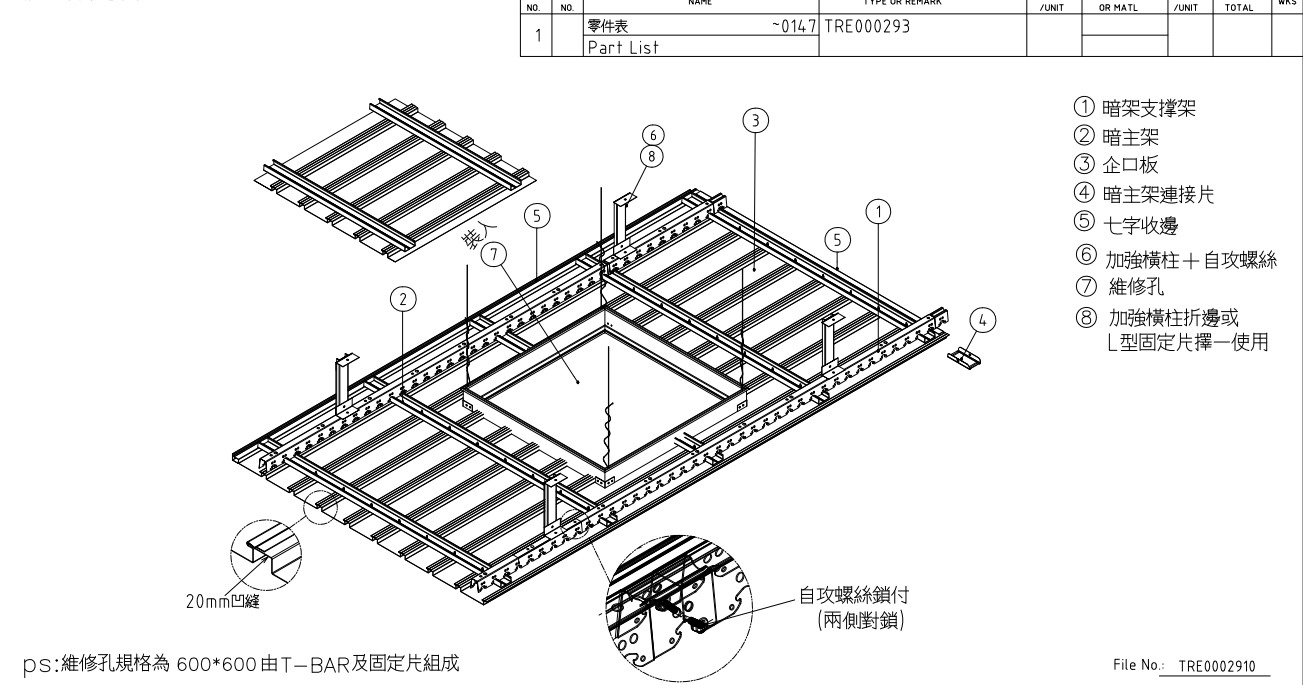

File No.: TRE0002910

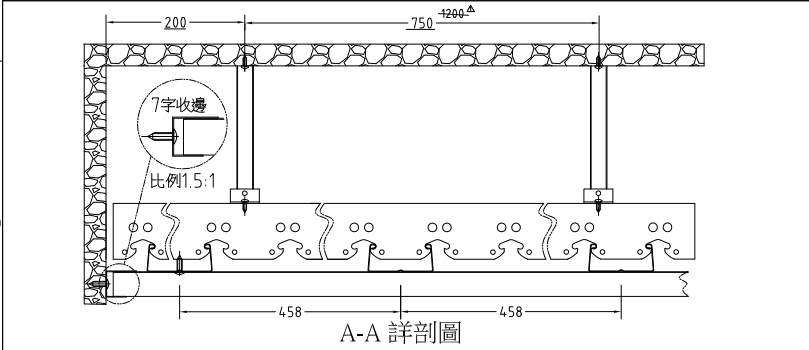

A-A 詳剖圖

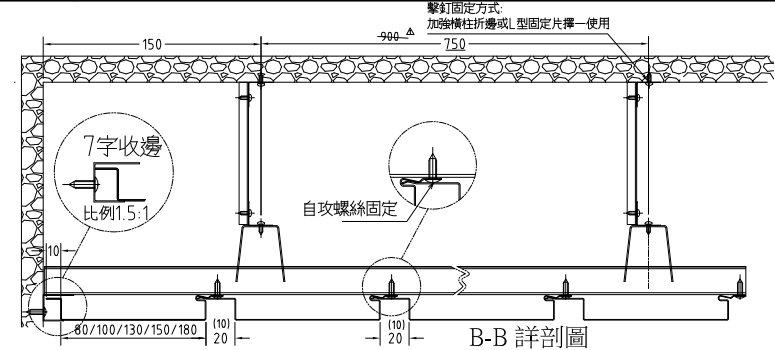

B-B 詳剖圖


組裝用料:

名稱	A型/D型企口卡麗板	縮口式暗架支撐架	暗主架	暗主架連接片	7字收邊	加強橫柱吊筋
材質	0.5mm預烤漆鋼板	0.8mm鍍鋅鋼板	0.5/0.6mm鍍鋅鋼板	0.4mm鍍鋅鋼板	0.5mm預烤漆鋼板	0.95mm鍍鋅鋼板
型式						
尺寸	寬:80/100/130/150/180 高:17	長3050*寬33.5*高38.5	長3600*寬45*高19	94*46.5*17	長3050 14*18*21	38*12

- 壹. 骨架:
1. 材質: 鍍鋅鋼板
 - 1.1 符合 CNS 1244 G3027 或 JIS G3302 S GCC 規範.
 - 1.2 鋅層量達 Z12.
- 貳. 面板: 預烤漆鋼板
- 參. 施工要領
- 3.1 A型企口板依防颶施工法組裝達17級風之耐風壓測試。(吊筋須改為加強橫柱吊筋N38*12*0.95)
 - 3.2 相鄰支撐架連接處須錯位900mm以上, 加設鋼銜架等構件來進行施作。
 - 3.3 縮口支撐架與縮口支撐架兩邊各以一個自攻螺釘固定, 該接頭拉壓力須達200kgf以上。
 - 3.4 支撐架與暗主架結合點拉力達100kgf以上。


		SCALE		FREE		DRAWING DATE		2019/6/25		MACHINE NAME		標準一般施工大樣圖		PRO NO.		PK16001~0170					
2021/12/3		增加邊縫10mm		lien		APPROVED		CHECKED CRM		DESIGNED CRM		DRAWN LIEN		DRAWING TITLE		A型/D型企口式卡麗板不沖孔預烤漆鋼板(室外)				mm	
2020/10/5		規範修正		Kai																	
2019/12/11		無相關測報		LIEN																	
2019/10/14		變更支撐架間距及吊筋間距		lien														DRAWING NO.		TRE0006454	
青鋼應用材料公司																					

平面組裝示意圖

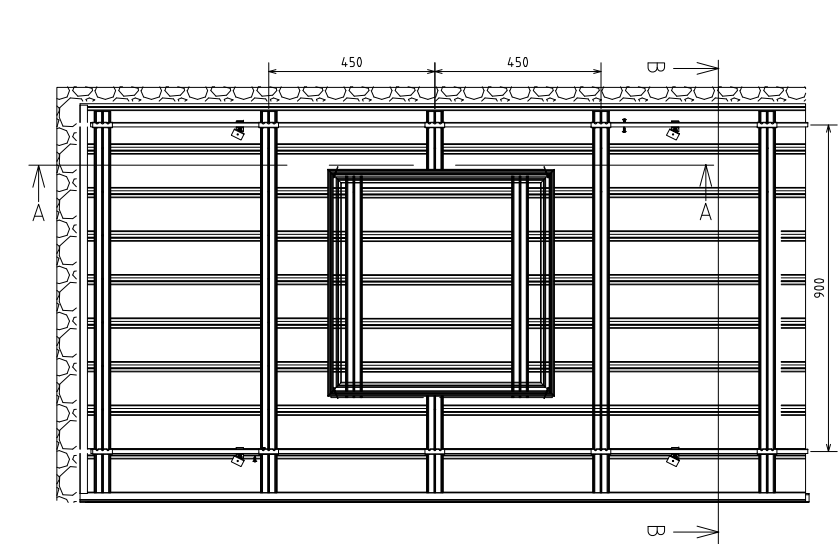

File No.: TRE0007530


立體組裝示意圖

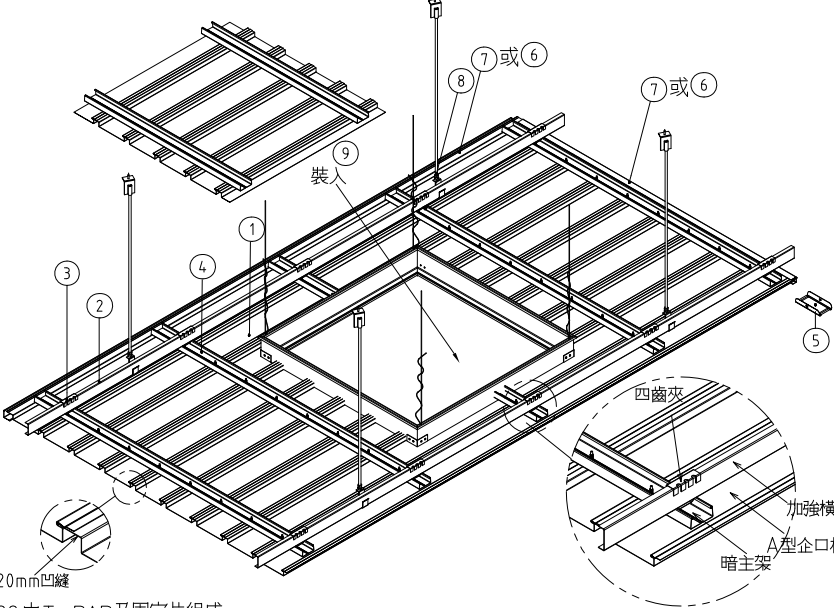


- ① A型企口板
- ② 加強橫柱
- ③ 四齒式連接片
- ④ 暗主架
- ⑤ 暗主架連接片
- ⑥ 七字收邊
- ⑦ 單L收邊
- ⑧ 2分螺桿吊筋組
- ⑨ 維修孔

File No.: TRE0007530

ps:維修孔規格為 600*600由T-BAR及固定片組成

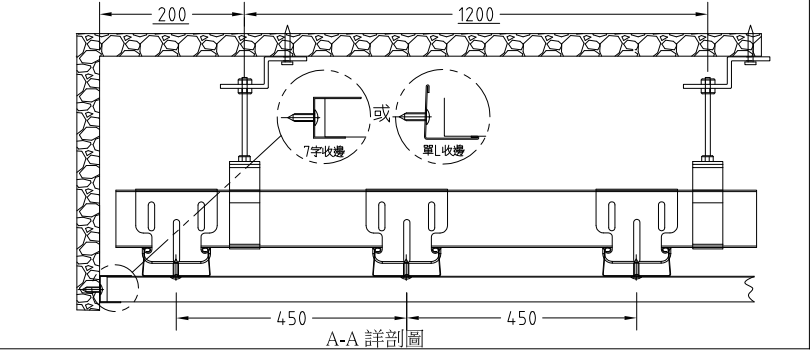

A-A 詳剖圖

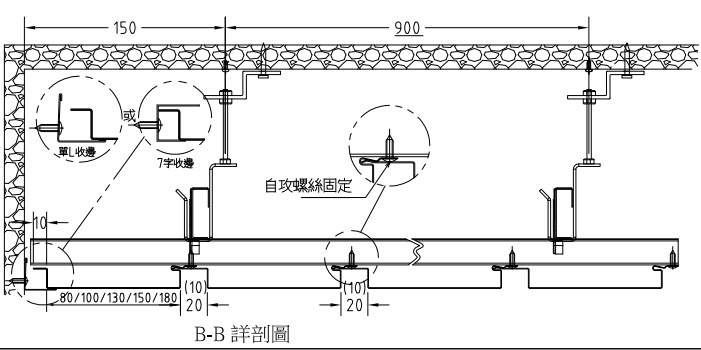

B-B 詳剖圖

- 壹、骨架
- 1.材質：鍍鋅鋼板
1.1 符合CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC規範，鍍鋅量達Z12。
- 貳、面板：預烤漆鋁板
- 2.材質：
2.1符合JIS H4001 A1000或A3000 系列規範。
2.2正面烤漆膜厚達 20±5 μm。
2.3符合CNS 8886鹽水噴霧試驗：溫度35°C(2000小時)塗膜表面無膨脹、剝離、鏽蝕等情形。
2.4符合 CNS 11231 耐候試驗,照射時間:3200 hrs,表面無變化
- 參、施工要領：
- 3.1天花板之懸吊長度小於1M時，吊筋可採用兩分螺桿，
3.2天花板之懸吊長度為1M～3M時，吊筋建議採三分螺桿。
3.3天花板之懸吊長度超過3M時，吊筋建議以輕型鋼之立柱取代或加設鋼筒深等構件來進行施作。

名稱	A型/D型企口卡麗板	四齒式結合片	加強橫柱	暗主架	暗主架連接片	單L收邊	7字收邊
材質	0.5mm預烤漆鋁板 面寬(80/100/130/150/180)×17高	0.6mm鍍鋅鋼板	0.95mm鍍鋅鋼板	0.5/0.6mm鍍鋅鋼板	0.4mm鍍鋅鋼板	0.5mm柚木烤漆鋼板	0.5mm柚木烤漆鋼板
型式							
尺寸	寬:80/100/130/150/180 高:17	28.5*54.5*43	長3600/2440* 寬38*高12	長3600*寬45*高19	85*43.5/46.5*17	長3050/2440 24*24	長3050 14*18*21

△		SCALE	FREE	DRAWING DATE	2019/11/12	MACHINE NAME	標準一般施工大樣圖	PRO NO.	PK16001~0190
△									
△	2022/01/19	變更耐候測試說明	LIEN	APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	DRAWING TITLE	A型/D型企口式卡麗板不沖孔預烤漆白色鋁板(室內)+四齒夾
△	2021/12/3	增加邊縫10mm	lien						
△	2020/10/5	規範修正	Kai						
△	2020/8/31	增加耐候報告	LIEN					DRAWING NO.	TRE0007514

青鋼應用材料公司

